


Oransal Çift Yakıtlı Brülörler / Modulated Dual Burners

1744-5700 kW

Çift servomotor kontrolü ile düşük Nox değeri, üstün yanma verimi

Low Nox value with double servomotor control, superior combustion yield

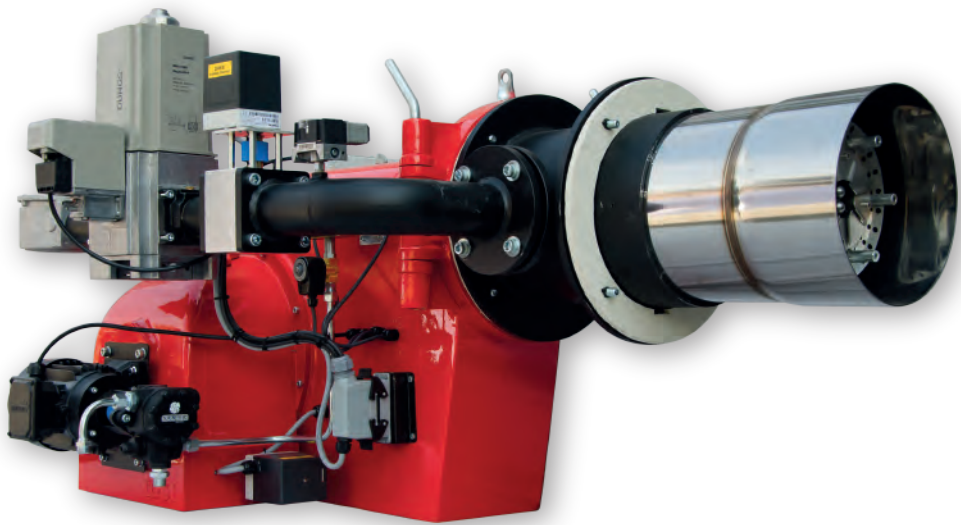

Üret Oransal Çift Yakıtlı Brülörler Kapasite Tablosu / Capacity Table Of Üret Modulated Dual Burners

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE	KAPASİTE / CAPACITY				ELEKTRİK ELECTRICITY 50Hz	FAN MOTOR GÜCÜ POWER kW	POMPA MOTOR GÜCÜ POWER kW	POMPA PUMP	GAZ BAĞLANTI ÇAPİ GAS CONNECTION DIAMETER	GİRİŞ BASINCI ENTRY PRESSURE mbar	AĞIRLIK WEIGHT kg
	Kcal/hx1000		kW								
	min	max	min	max							
ÜRGL 9 AZ	1500	3135	1744	3645	380 V	11	1.5	TA 3C	2"	100-300	245
ÜRGL 12 AZ	1548	4902	1800	5700	380 V	11	2.2	TA 5C	DN 80	100-300	520

- Moskva (495)268-04-70

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
- Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56
- Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61


Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ute@nt-rt.ru || <https://uret.nt-rt.ru>

Yanma Odası Karşı Basıncına Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri

Capacity Curves of Burner Against Counter Pressure of Combustion Chamber

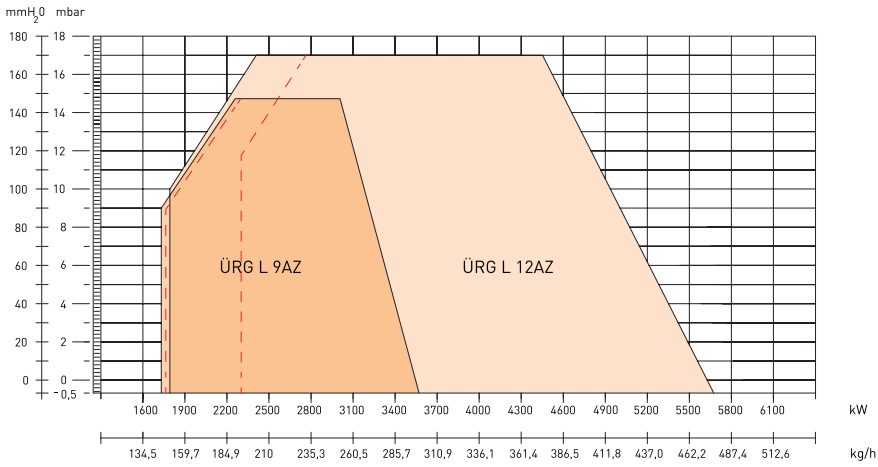

Eğrilerde tayin edilecek değerler, brülör tiplerine göre; rejim halinde yanma odası basıncına bağlı olarak takribi yakılan yakıt miktarını gösterir.


Isı kazanları ve eşanjörlerinin yanma odası biçimlerine ve baca tiplerine göre brülörde yakılacak yakıt miktarını, kurulu tesiste yapılacak fiili ölçümler tayin eder.

The values to be determined at the curves, show approximate combusted amount of fuel in the combustion chamber according to burner types and depending on the combustion chamber pressure in normal working conditions.

The combustible amount of fuel for burner is determined by actual measurements at the current facility according to combustion chamber forms and flue types of boilers and heat exchangers.

Boyutlar / Dimensions (mm)

Tip / Type	b1	b2	b3	b4	b5	l1	l2	l3	l4	l5	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	d4
ÜRGL 9 AZ	1275	645	630	500	448	1910	600	675	250	385	755	690	490	265	ø 275	ø 285	ø 330	M12
ÜRGL 12 AZ	1345	695	650	550	440	1945	800	780	315	410	975	920	645	360	ø 356	ø 360	ø 500	M16x8

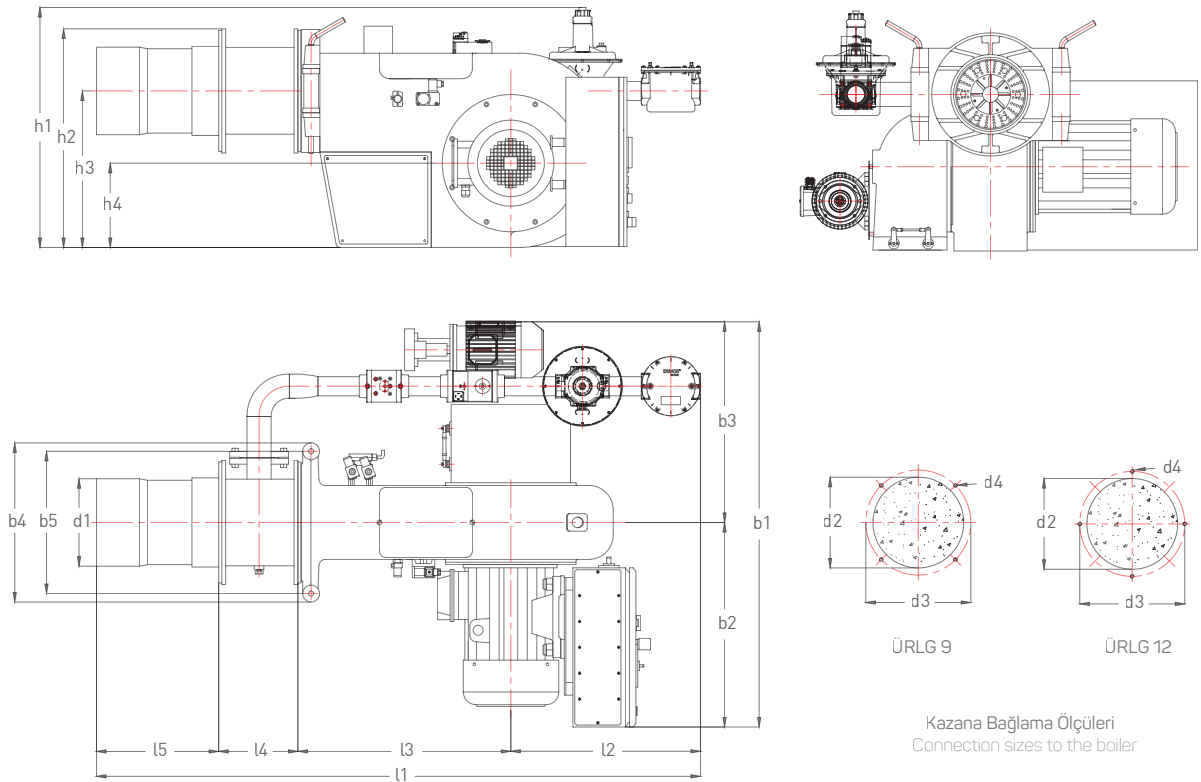

Kazana Bağlama Ölçüleri
Connection sizes to the boiler