

55-406 kW

Avec un système de valve de précision, une combustion efficace à la capacité minimale et maximale.

Эффективное горение на минимальной и максимальной мощности благодаря быстро реагирующей системе клапанов



Tableau de capacité des Brûleurs à Gaz Üret à deux étapes Таблица показателей производительности двухступенчатых газовых горелок Üret

BRÛLEUR TYPE ГОРЕЛКА ТИП	CAPACITÉ / МОЩНОСТЬ						ÉLECTRICITÉ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50Hz	PUISSANCE MOTEUR МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ kW	DIAMETRE DE RAC- CORDEMENT GAZ ДИАМЕТР ГАЗОВОГО ПАТРУБКА	MÉTHODE DE TRAVAIL МЕТОД РАБОТЫ	PRESSION D'ENTRÉE ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ mbar	POIDS ВЕС kg
	GAZ Nm3/h		Kcal/hx1000		kW							
	min	max	min	max	min	max						
ÜRG 1 Z	5.8	10.3	48	85	55	100	220 V	0.18	1/2"	DEUX ÉTAPES Двухступенчатые	20-300	13
ÜRG 2 Z	8.5	23.6	70	195	80	225	220 V	0.37	1"	DEUX ÉTAPES Двухступенчатые	20-300	26
ÜRG 3 Z	18	42.4	150	350	174	406	220 / 380 V	0.55	1¼"	DEUX ÉTAPES Двухступенчатые	20-300	47

- Москва (495)268-04-70

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Киргизия (996)312-96-26-47
- Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Казахстан (7273)495-231
- Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61


Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ute@nt-rt.ru || <https://uret.nt-rt.ru>

Courbes de capacité de brûleur contre la contre-pressure de chambre de combustion

Кривые зависимости показателей производительности горелки от противодавления в камере сгорания

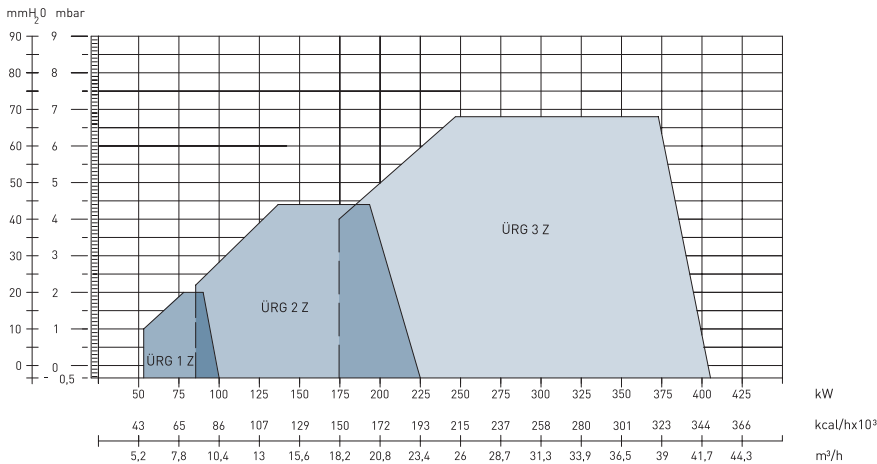

Les valeurs déterminées à partir des courbes selon les types de brûleurs, indiquent la quantité approximative de carburant brûlé en fonction de la pression de la chambre de combustion en état de régime.





La quantité de carburant à brûler dans le brûleur est déterminée par les mesures réelles faites à l'usine, selon les formes des chambres de combustion des chaudières et des échangeurs de chaleur et les types de cheminées.

Определяемые на кривых показатели показывают ориентировочное количество сжигаемого топлива в камере сжигания в соответствии с типами горелок и зависят от давления в камере сгорания в условиях работы в обычном режиме.

Количество топлива, сжигаемого в горелке, определяется фактическими замерами, выполняемыми на установленном объекте в соответствии с конфигурацией камеры сгорания отопительных котлов и теплообменников и типа дымоходной трубы.

Dimensions / Размеры (mm)

Type / Тип	b1	b2	b3	b4	b5	l1	l2	l3	l4	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	d4
ÜRG 1Z	390	190	200	-	-	400	110	130	160	310	250	180	95	102	110	148	M8
ÜRG 2Z	500	265	235	235	200	807	235	315	257	455	325	235	145	120	130	148	M8
ÜRG 3Z	605	295	310	260	225	865	185	430	250	560	395	300	180	130	150	180	M8

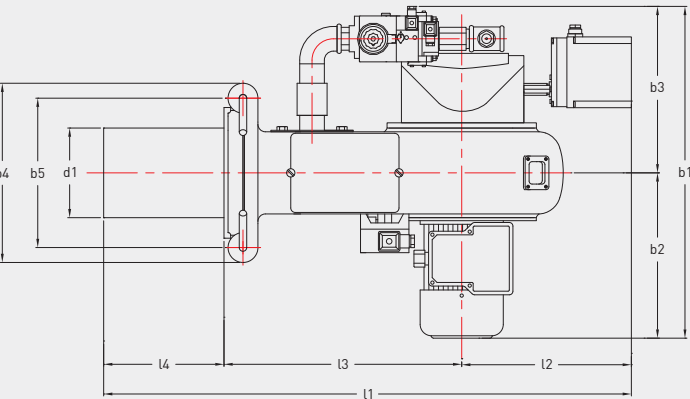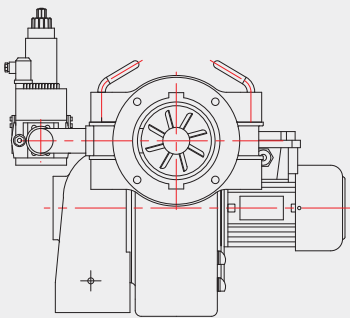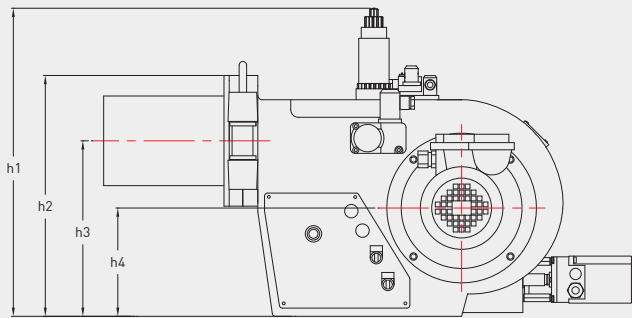

Dimensions de raccordement chaudière
Размеры подключений к котлу