

20-110 kg/h

Avec un système de valve de précision, une combustion efficace à la capacité minimale et maximale

Эффективное горение на минимальной и максимальной мощности благодаря быстро реагирующей системе клапанов

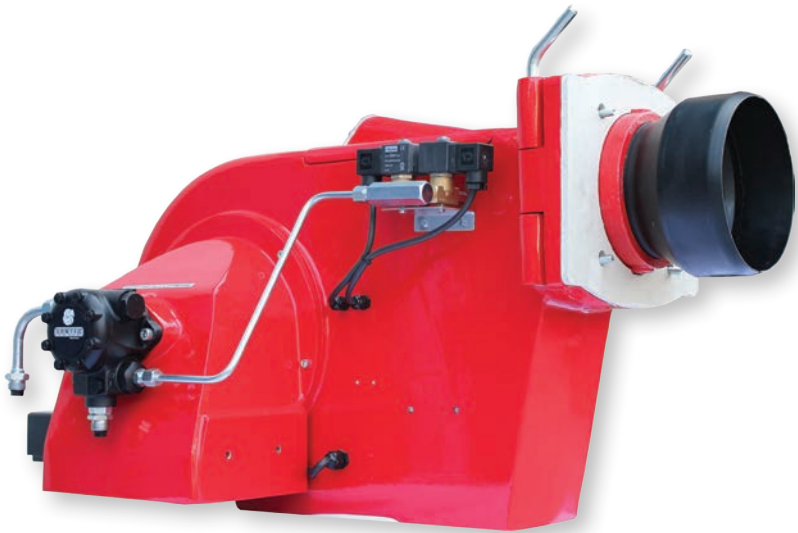


Tableau de capacité de brûleurs Üret à l'huile légère à deux étapes  
Таблица показателей производительности двухступенчатых горелок Üret, работающих на легких сортах масла

| BRÛLEUR TYPE<br>ГОРЕЛКА ТИП | HUILE LÉGÈRE<br>ЛЕГКИЕ СОРТА<br>МАСЛА<br>kg/h |     | CAPACITÉ / МОЩНОСТЬ |      |     |      | PUISSANCE MOTEUR<br>МОЩНОСТЬ<br>ДВИГАТЕЛЯ<br>kW-V | POMPE<br>НАСОС<br>Suntec | PRESSURE DE<br>TRAVAIL<br>РАБОЧЕЕ<br>ДАВЛЕНИЕ<br>bar | TUYAUX D'HUILE<br>ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ | POIDS<br>ВЕС<br>kg |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------|------|-----|------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                             |                                               |     | Kcal/hx1000         |      | kW  |      |                                                   |                          |                                                      |                                   |                    |
|                             | min                                           | max | min                 | max  | min | max  |                                                   |                          |                                                      |                                   |                    |
| Ü 3 VZTU                    | 20                                            | 50  | 204                 | 510  | 237 | 593  | 0.75 / 380                                        | J 4 CC                   | 10 - 14                                              | R 1/2" - N 1/2"                   | 47                 |
| Ü 5 VZTU                    | 40                                            | 110 | 408                 | 1122 | 474 | 1305 | 1.5 / 380                                         | J 6 CC                   | 10 - 14                                              | R 1/2" - N 1/2"                   | 66                 |

- Москва (495)268-04-70

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Киргизия (996)312-96-26-47
- Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Казахстан (7273)495-231
- Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04


Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ute@nt-rt.ru || <https://uret.nt-rt.ru>

Courbes de capacité de brûleur contre la contre-pressure de chambre de combustion  
Кривые зависимости показателей производительности горелки от противодавления в камере сгорания

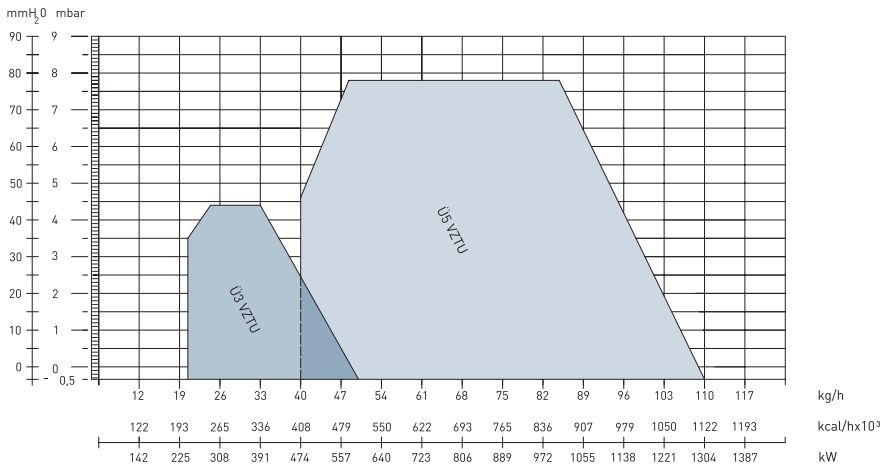

Les valeurs déterminées à partir des courbes selon les types de brûleurs, indiquent la quantité approximative de carburant brûlé en fonction de la pression de la chambre de combustion en état de régime.





La quantité de carburant à brûler dans le brûleur est déterminée par les mesures réelles faites à l'usine, selon les formes des chambres de combustion des chaudières et des échangeurs de chaleur et les types de cheminées.

Определяемые на кривых показатели показывают ориентировочное количество сжигаемого топлива в камере сжигания в соответствии с типами горелок и зависят от давления в камере сгорания в условиях работы в обычном режиме.

Количество топлива, сжигаемого в горелке, определяется фактическими замерами, выполняемыми на установленном объекте в соответствии с конфигурацией камеры сгорания отопительных котлов и теплообменников и типа дымоходной трубы.

Dimensions / Размеры (mm)

| Type / Тип | b1  | b2  | b3  | b4  | b5  | l1  | l2  | l3  | l4  | h1  | h2  | h3  | d1  | d2  | d3  | d4 | r1  | r2  |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| Ü 3 VZTU   | 585 | 265 | 320 | 260 | 225 | 790 | 230 | 430 | 130 | 395 | 300 | 180 | 165 | 150 | 180 | M8 | 650 | 620 |
| Ü 5 VZTU   | 675 | 340 | 335 | 295 | 255 | 920 | 280 | 500 | 140 | 475 | 350 | 210 | 185 | 190 | 210 | M8 | 780 | 700 |

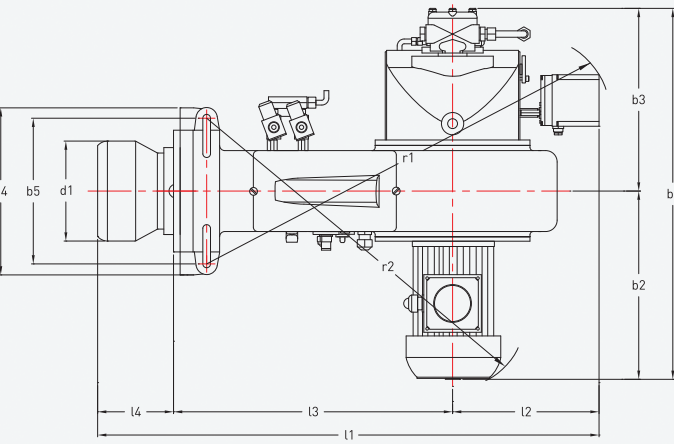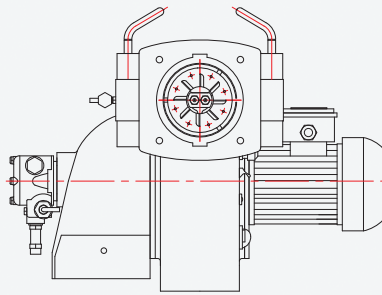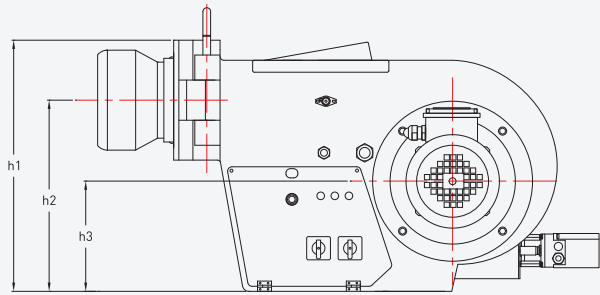

Dimensions de raccordement chaudière  
Размеры подключений к котлу